





▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪



▪


▪



▪

▪



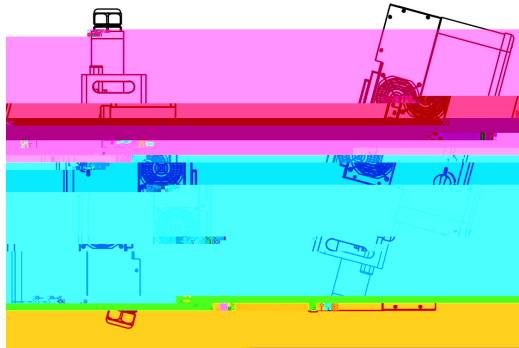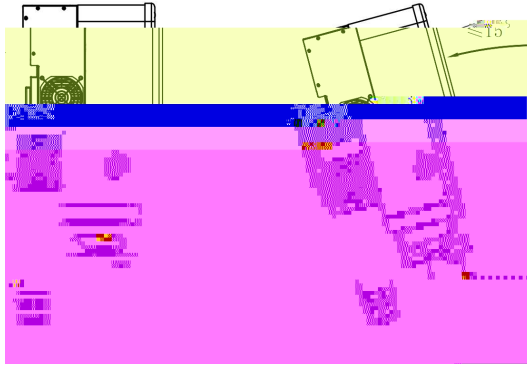


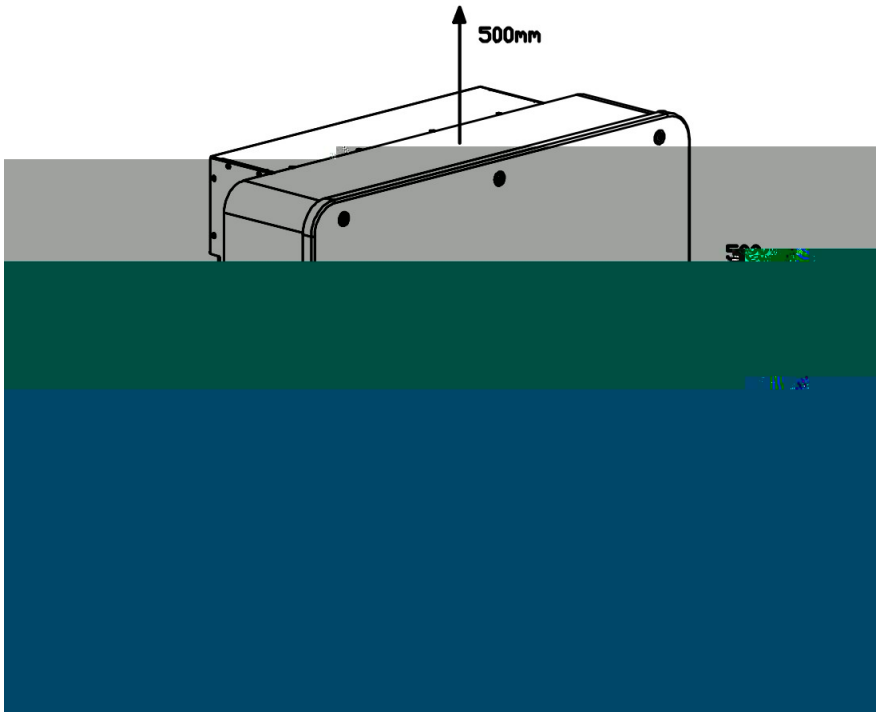


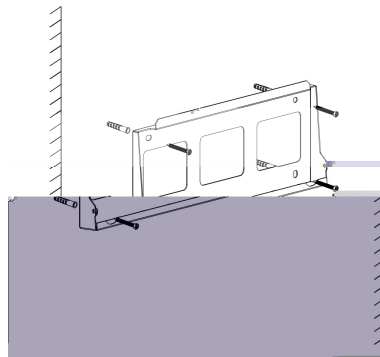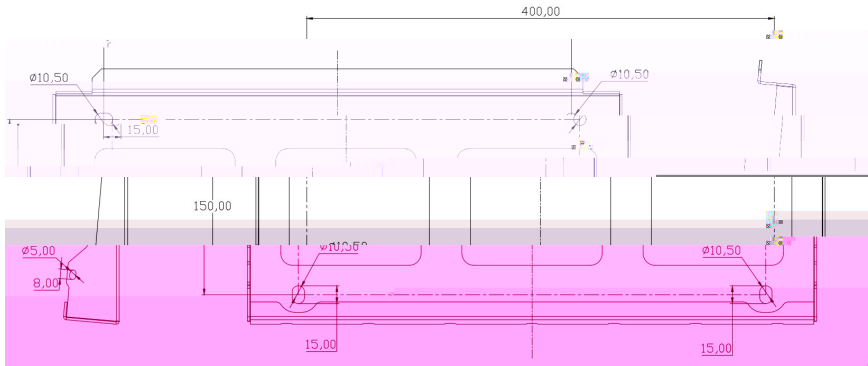


☞



☞



☞

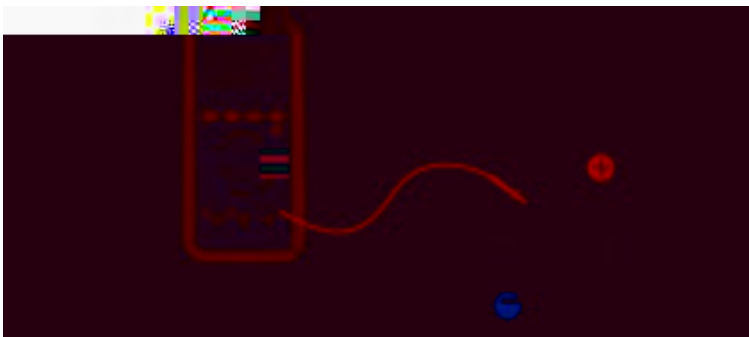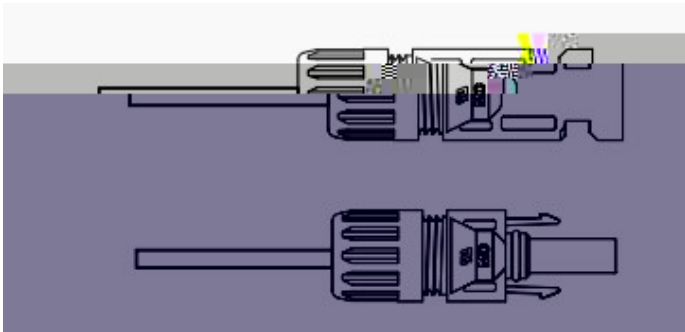

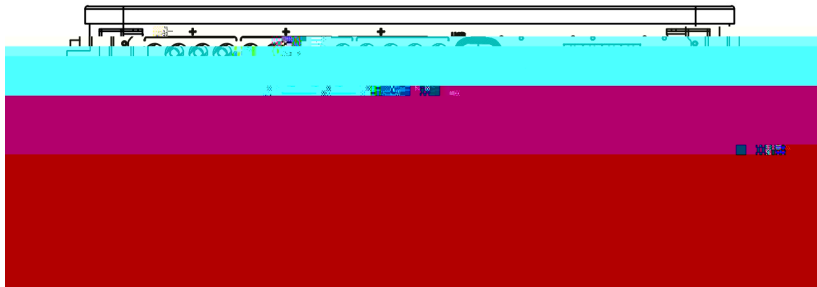



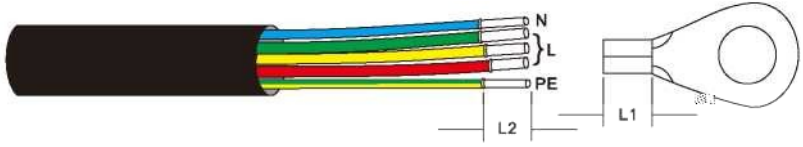


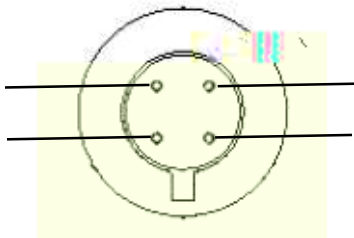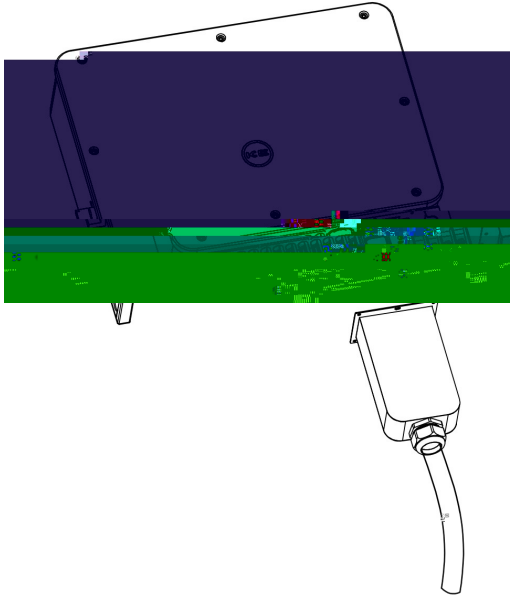




重要:

对于并联的多个逆变器，所有逆变器应连接到同一接地点，以确保接地线等电位连接。

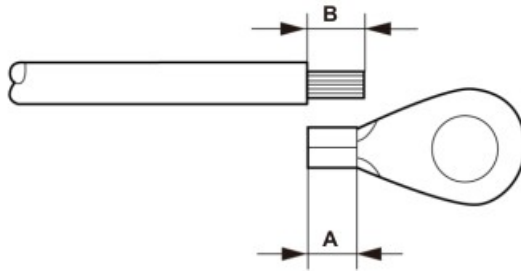


重要:

P (OT 剥壳长度) 比 A (OT 线缆端子压接区域) 长 2mm~3mm。

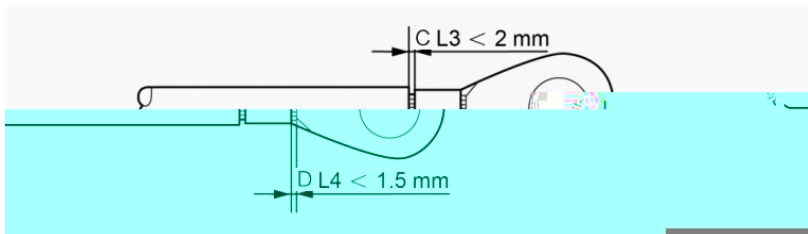


重要:

将端子压接到线缆后，检查连接以确保端子牢固地压接到线缆上。

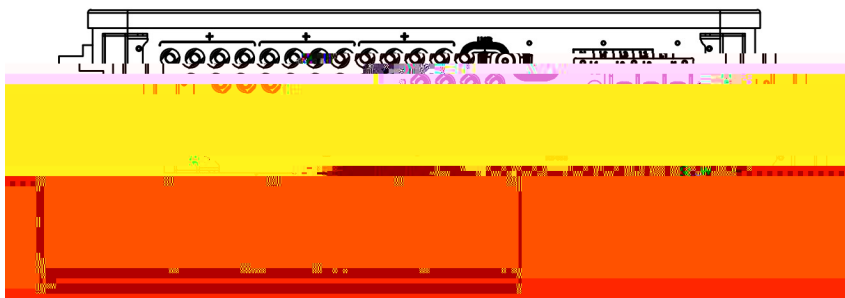


重要:

为提升防腐性能，安装接地线后，建议涂上硅胶或涂料。

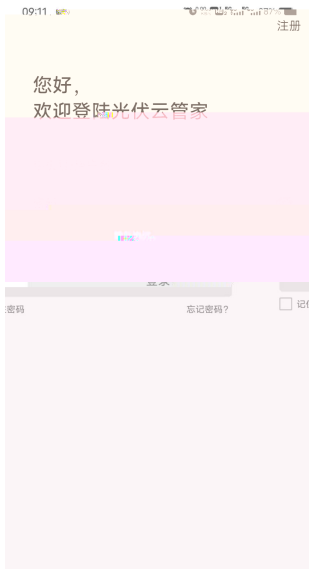



智慧光伏监控运维系统

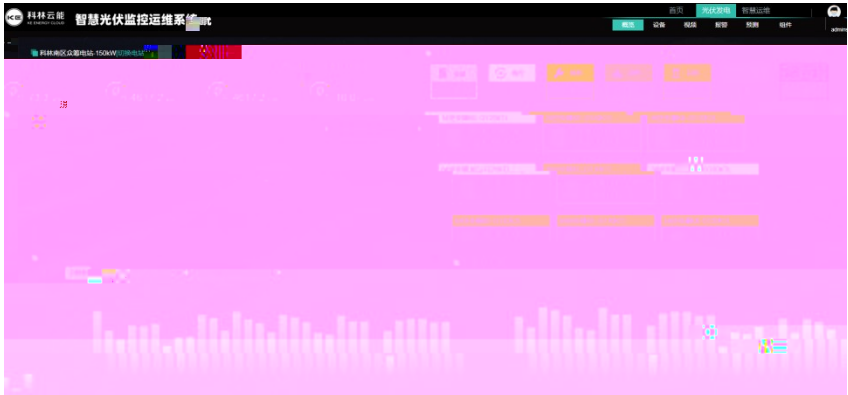

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

